

上水道管の漏水調査について（お願い）

平素は、本市の上水道事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、上下水道事業部では市民の皆様へ安全で安心な水を安定供給できるよう地下漏水の防止に取り組んでおります。

つきましては、水道水の地下漏水を早期に発見し、有効な水量の確保や漏水による道路陥没等を未然に防止するため、貴自治会の該当地区において道路等に埋設された上水道管を対象に、上下水道事業部が委託した専門業者の調査員が漏水調査（音聴調査）を実施いたします。なお、調査員は上下水道事業部が発行した**身分証明書**と**腕章**を常に身に付けて調査を行います。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

1 調査期間 令和7年7月上旬から令和7年9月中旬まで


2 調査場所 岩野田 地区の一部（裏面参照）

※本調査は、漏水の可能性が高い上水道管を対象に調査を実施しますので、地区内全ての上水道管を調査するものではない点についてご理解願います。

3 調査概要 ○上水道本管～水道メーター（第一止水栓）の間において漏水の有無を調査します。
○調査の際は、お客様の敷地内に立入ることとなりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

調査員が調査費用の請求や、物品の販売等により金品の請求を行うことはありません。


調査内容は・・・

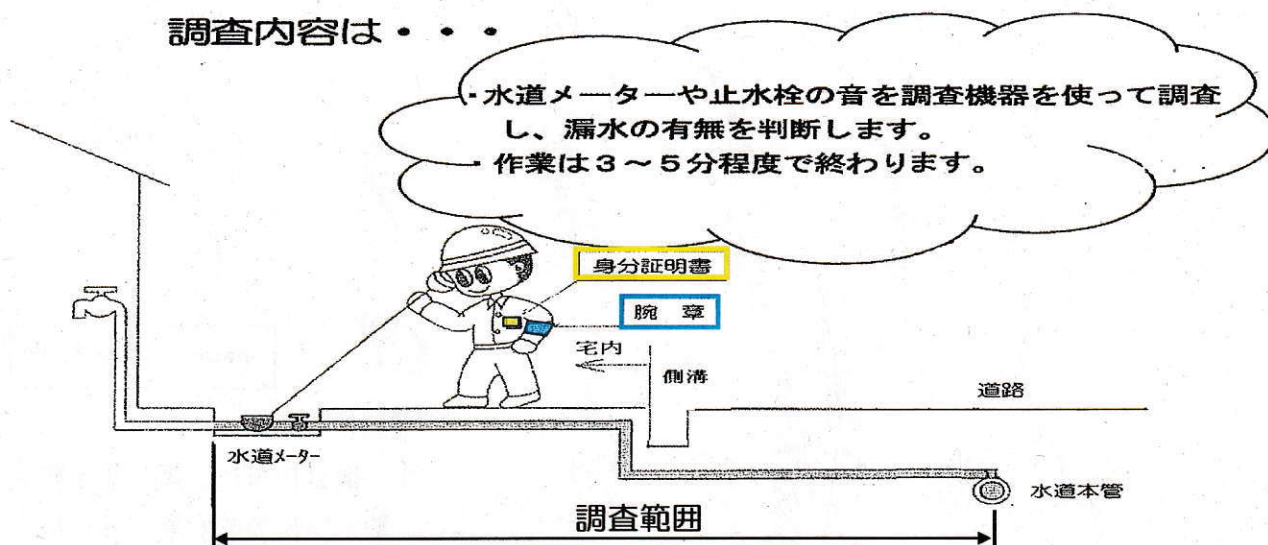

4 調査(委託)業者
業者名 (株)テクノスジャパン
担当 村上 一智
TEL 06-4799-9308

5 お問い合わせ先 岐阜市上下水道事業部 維持管理課 水道維持係
担当 森本・五条
TEL 058-259-7788

漏水調査位置図（岩野田）

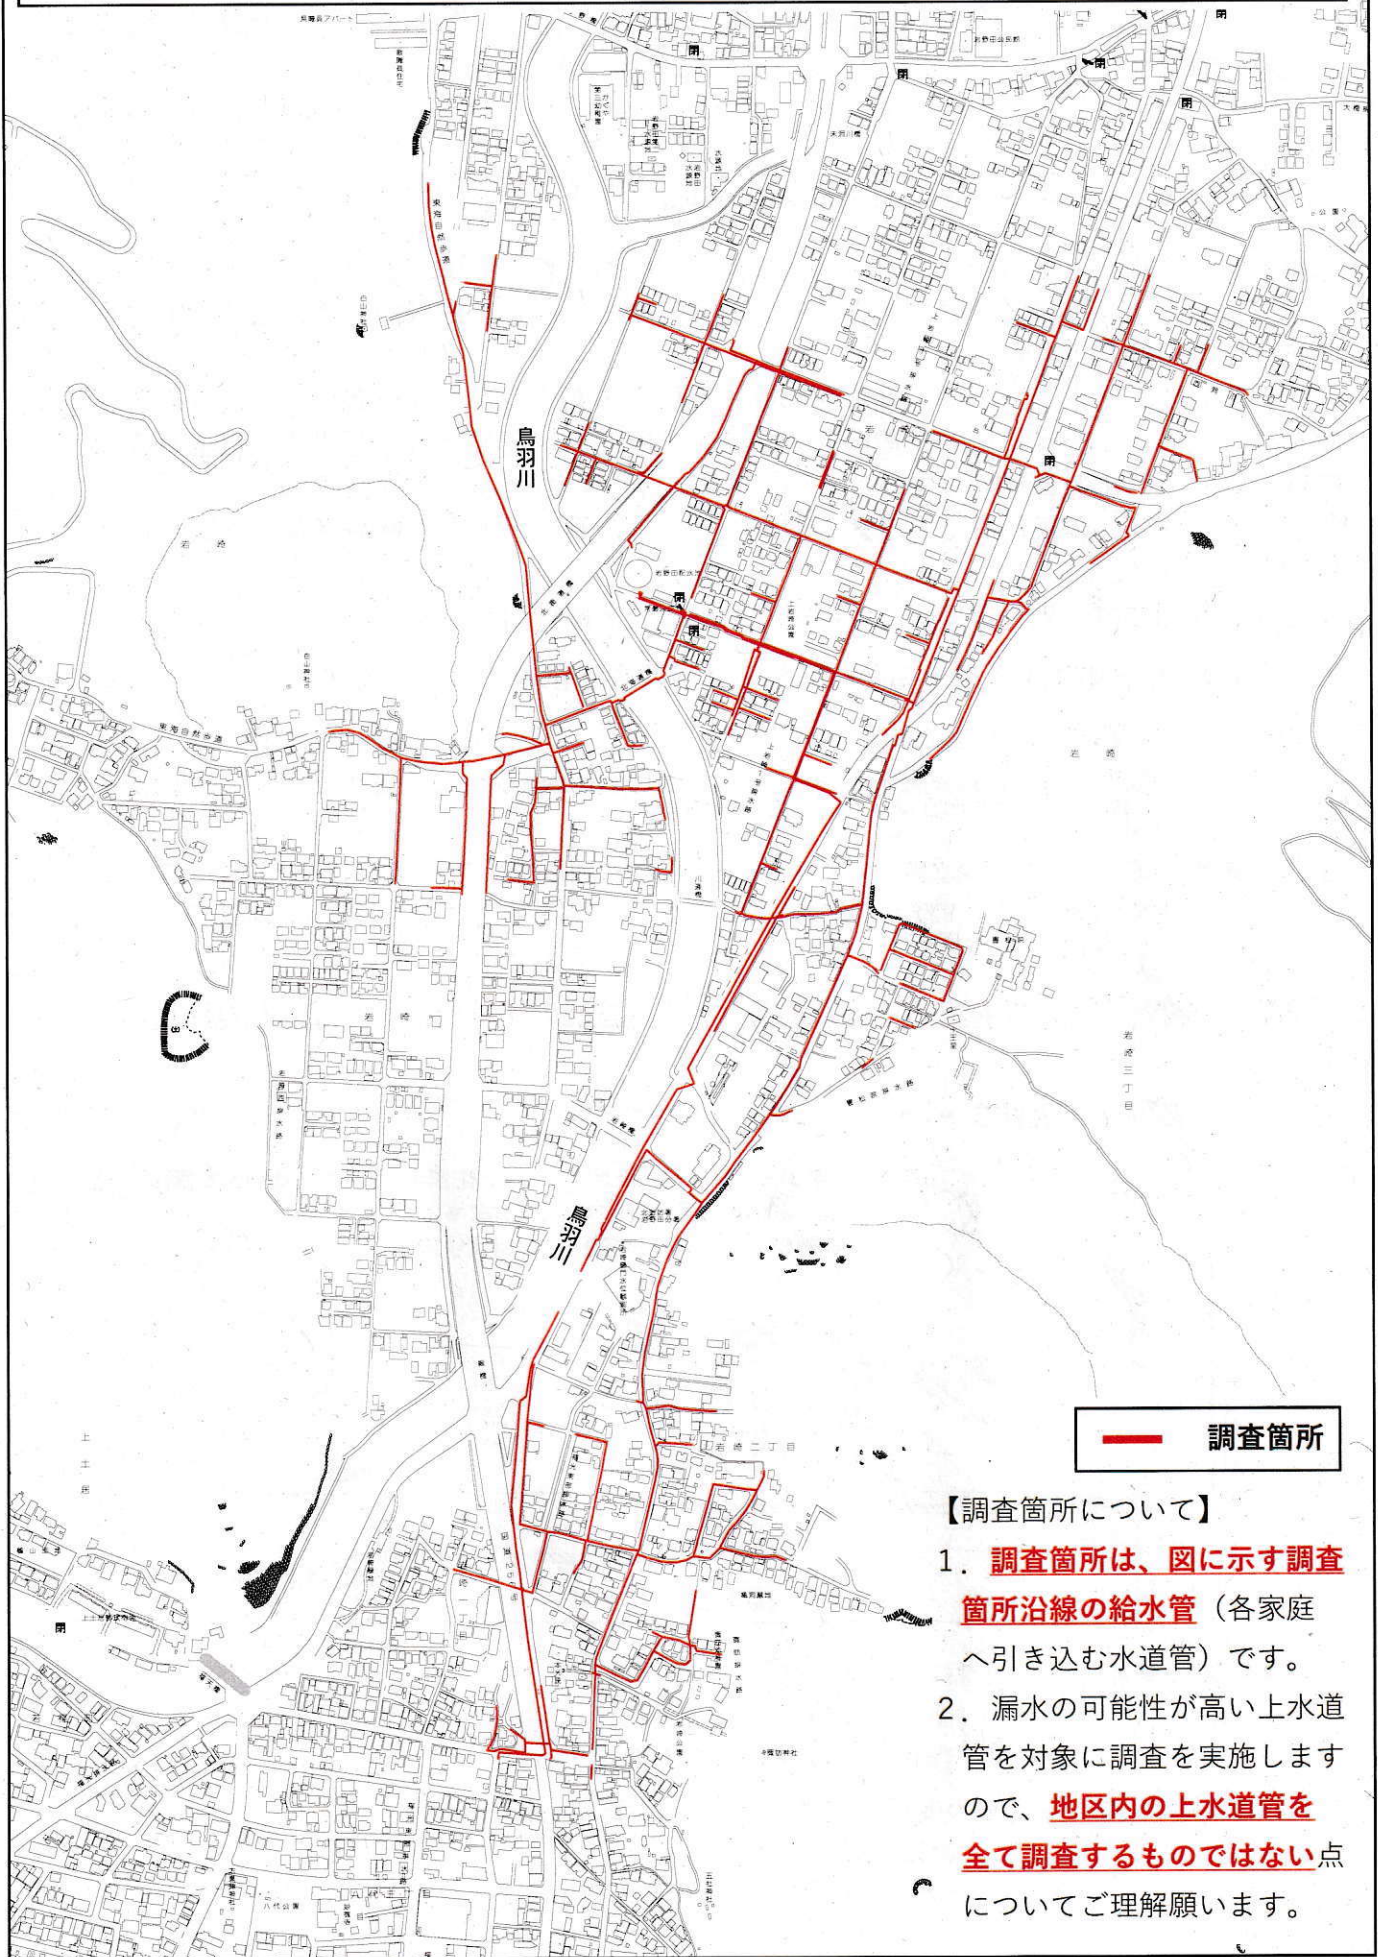

— 調査箇所

【調査箇所について】

1. **調査箇所は、図に示す調査箇所沿線の給水管（各家庭へ引き込む水道管）です。**
2. 漏水の可能性が高い上水道管を対象に調査を実施しますので、**地区内の上水道管を全て調査するものではない点**についてご理解願います。

0 30 60 120 180 240
メートル